


PRÉCONISATIONS DE MONTAGES


EXEMPLE 1: SUPER SECURIDAVE

Remarque: le Sécuridave 1 ou 2 peuvent être montés en complément. Ils sont fortement préconisés.

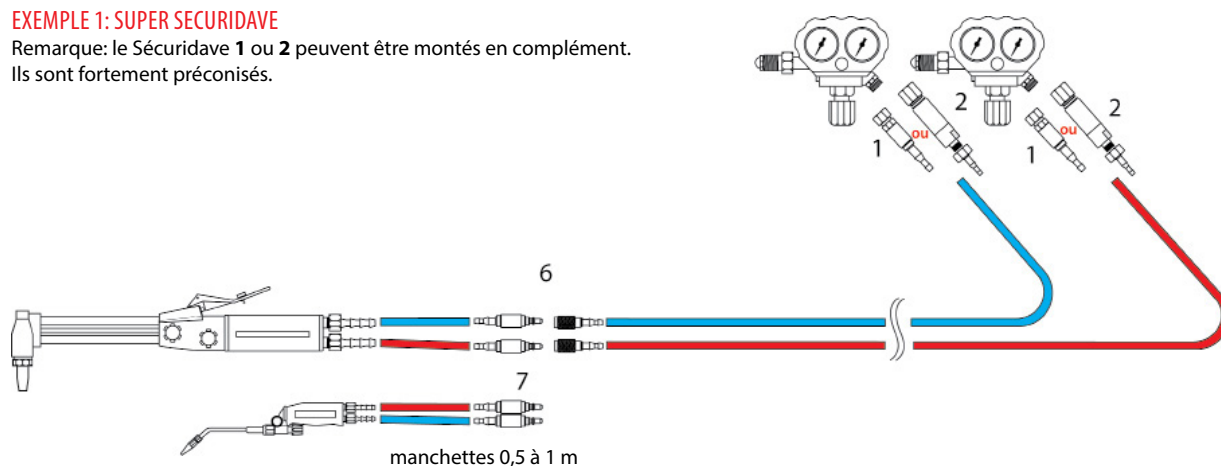


EXEMPLE 2: SECURIDAVE CHALUMEAUX + STOPTAC

Remarque: le Sécuridave 1 ou 2 peuvent être montés en complément. Ils sont fortement préconisés.

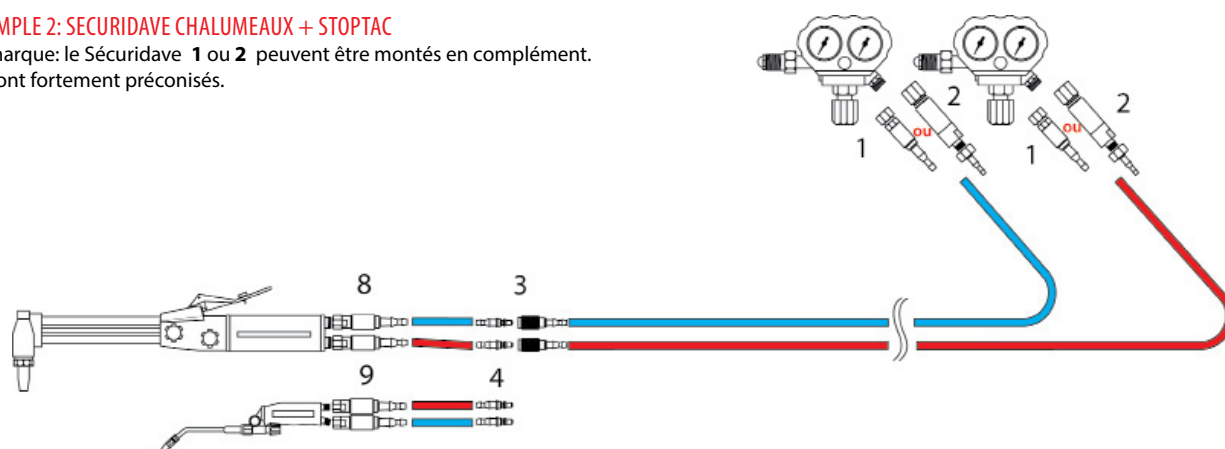


EXEMPLE 3: SUPER STOPTAC

Remarque: le Sécuridave 1 ou 2 peuvent être montés en complément. Ils sont fortement préconisés.

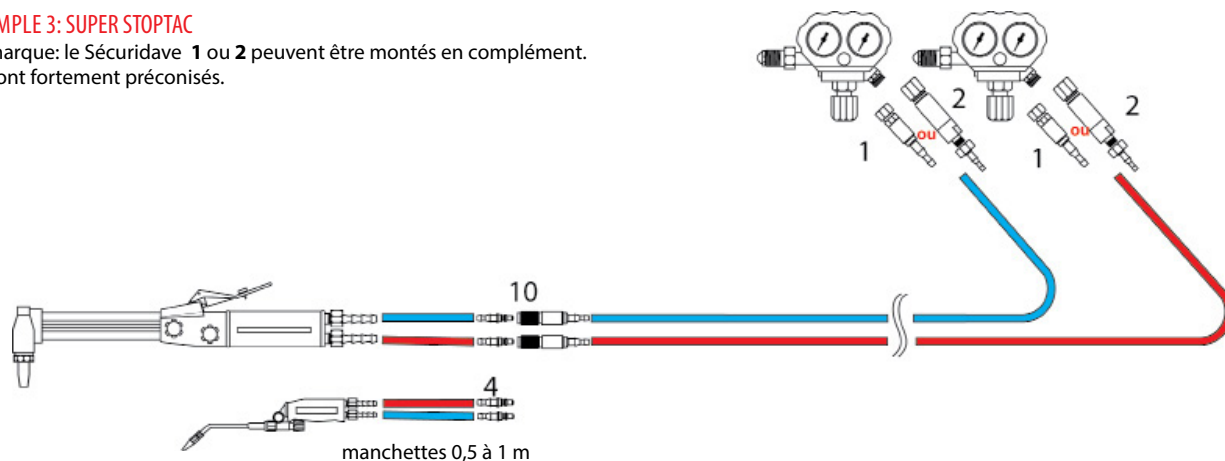

EXEMPLE 4: SECURIDAVE TUYAUX + STOPTAC

Remarque: le Sécuridave 1 ou 2 peuvent être montés en complément.

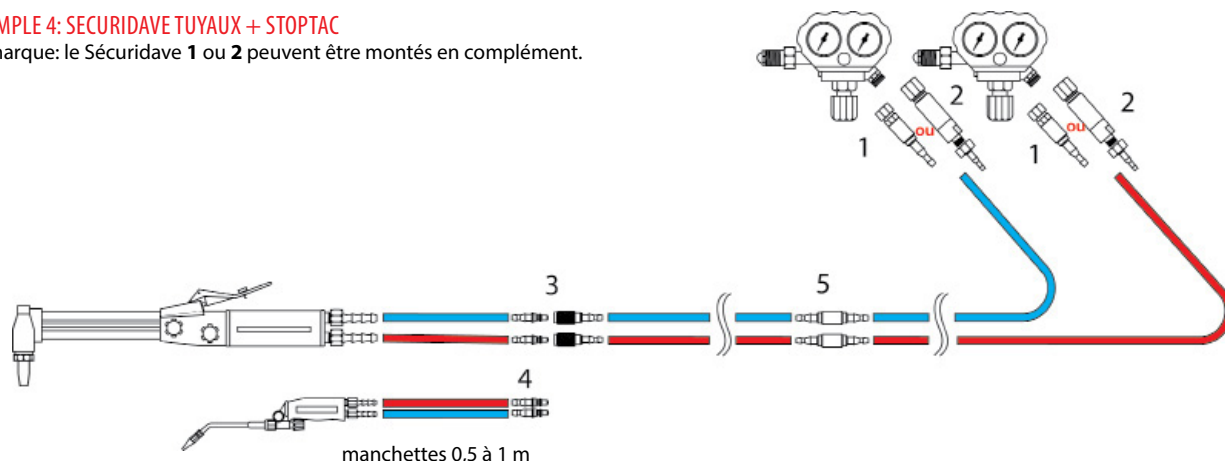


PRÉCONISATIONS DE MONTAGES

EXEMPLE 5: SECURIDAVE SANS RACCORDS

PROTECTION VERS LES CHALUMEAUX

Remarque: le Sécuridave **1** ou **2** peuvent être montés en complément

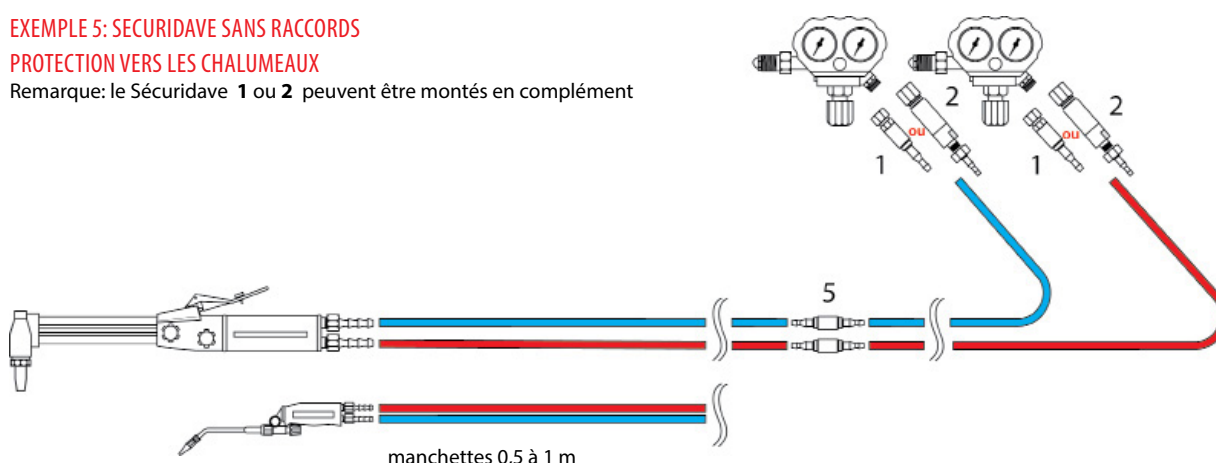

TABEAU D'UTILISATION:

REPERES	DESIGNATION	GAZ	SOUS COQUE AVEC COL- LIERS	VRAC
1	Sécuridave détendeur entrée 16X150 D sortie tuyau 6-10	oxygène	A200353 EMB	E0080500
	Sécuridave détendeur entrée 16X150 G sortie tuyau 6-10	gaz combustible	A200354 EMB	E0080550
2	Sécuridave TH détendeur entrée 16X150 D	oxygène	A200349 EMB	
	Sécuridave TH détendeur entrée 16X150 G	gaz combustible	A200350 EMB	
3	Soptac Automatic - montage tuyau M+F/ sortie 6-10	oxygène	F150611 EMB	9431620
				F150607P
		gaz combustible	F150612 EMB	F150604P
				9431810
4	Soptac Automatic - embout mâle ISO/ sortie 6-10	oxygène	F150621 EMB	F150607P
		gaz combustible		9431810
5	Sécuridave montage tuyau 6-10	oxygène	A200301 EMB	E0080700
		gaz combustible	A200302 EMB	E0080750
6	Super Sécuridave tuyau M+F: 6-10	oxygène	F150480 EMB	
		gaz combustible	F150481 EMB	
7	Sécuridave mâle ISO/sortie 6-10	oxygène	A 200319 EMB	E0080800
		gaz combustible	A 200320 EMB	E0080850
8	Sécuridave montage chalumeau 16X150 D	oxygène	A 200329 EMB	E0080900
	Sécuridave montage chalumeau 16X150 G	gaz combustible	A 200330 EMB	E0080950
9	Sécuridave montage chalumeau 12X100 D	oxygène	A 200339 EMB	E0080910
	Sécuridave montage chalumeau 12X100 G	gaz combustible	A 200340 EMB	E0080960
10	Super Soptac M+F - entrée et sortie 6-10	oxygène	F150490 EMB	F150490
		gaz combustible	F150491 EMB	F150491

Liste non exhaustive des exemples de montages de sécurité sur les équipements de soudage-coupage

* Pour l'utilisation de 2 sécurités par gaz, GCE sas préconise le montage des Sécuridave thermiques **2** sur les détendeurs (plus de sécurité, plus de débit).

NOTA: LES ORGANISMES CRAM ET INRS PRÉCONISENT LE MONTAGE DE 2 SÉCURITÉS PAR GAZ SUR UN ÉQUIPEMENT DE SOUDAGE-COUPAGE. L'UTILISATION DE CES APPAREILS SUIVANT CERTAINES CONFIGURATIONS EST RECOMMANDÉE AU NIVEAU NATIONAL ET QUELQUEFOIS AVEC DES MONTAGES RÉGIONAUX SPÉCIFIQUES À CERTAINES APPLICATIONS.